



Controlli su addensamento e disidratazione

Controllo Comando pompe e motori
Controllo Stato pompe e motori
Controllo Allarmi pompe e motori
Alimentazione e acquisizione dati da sonde e livelli

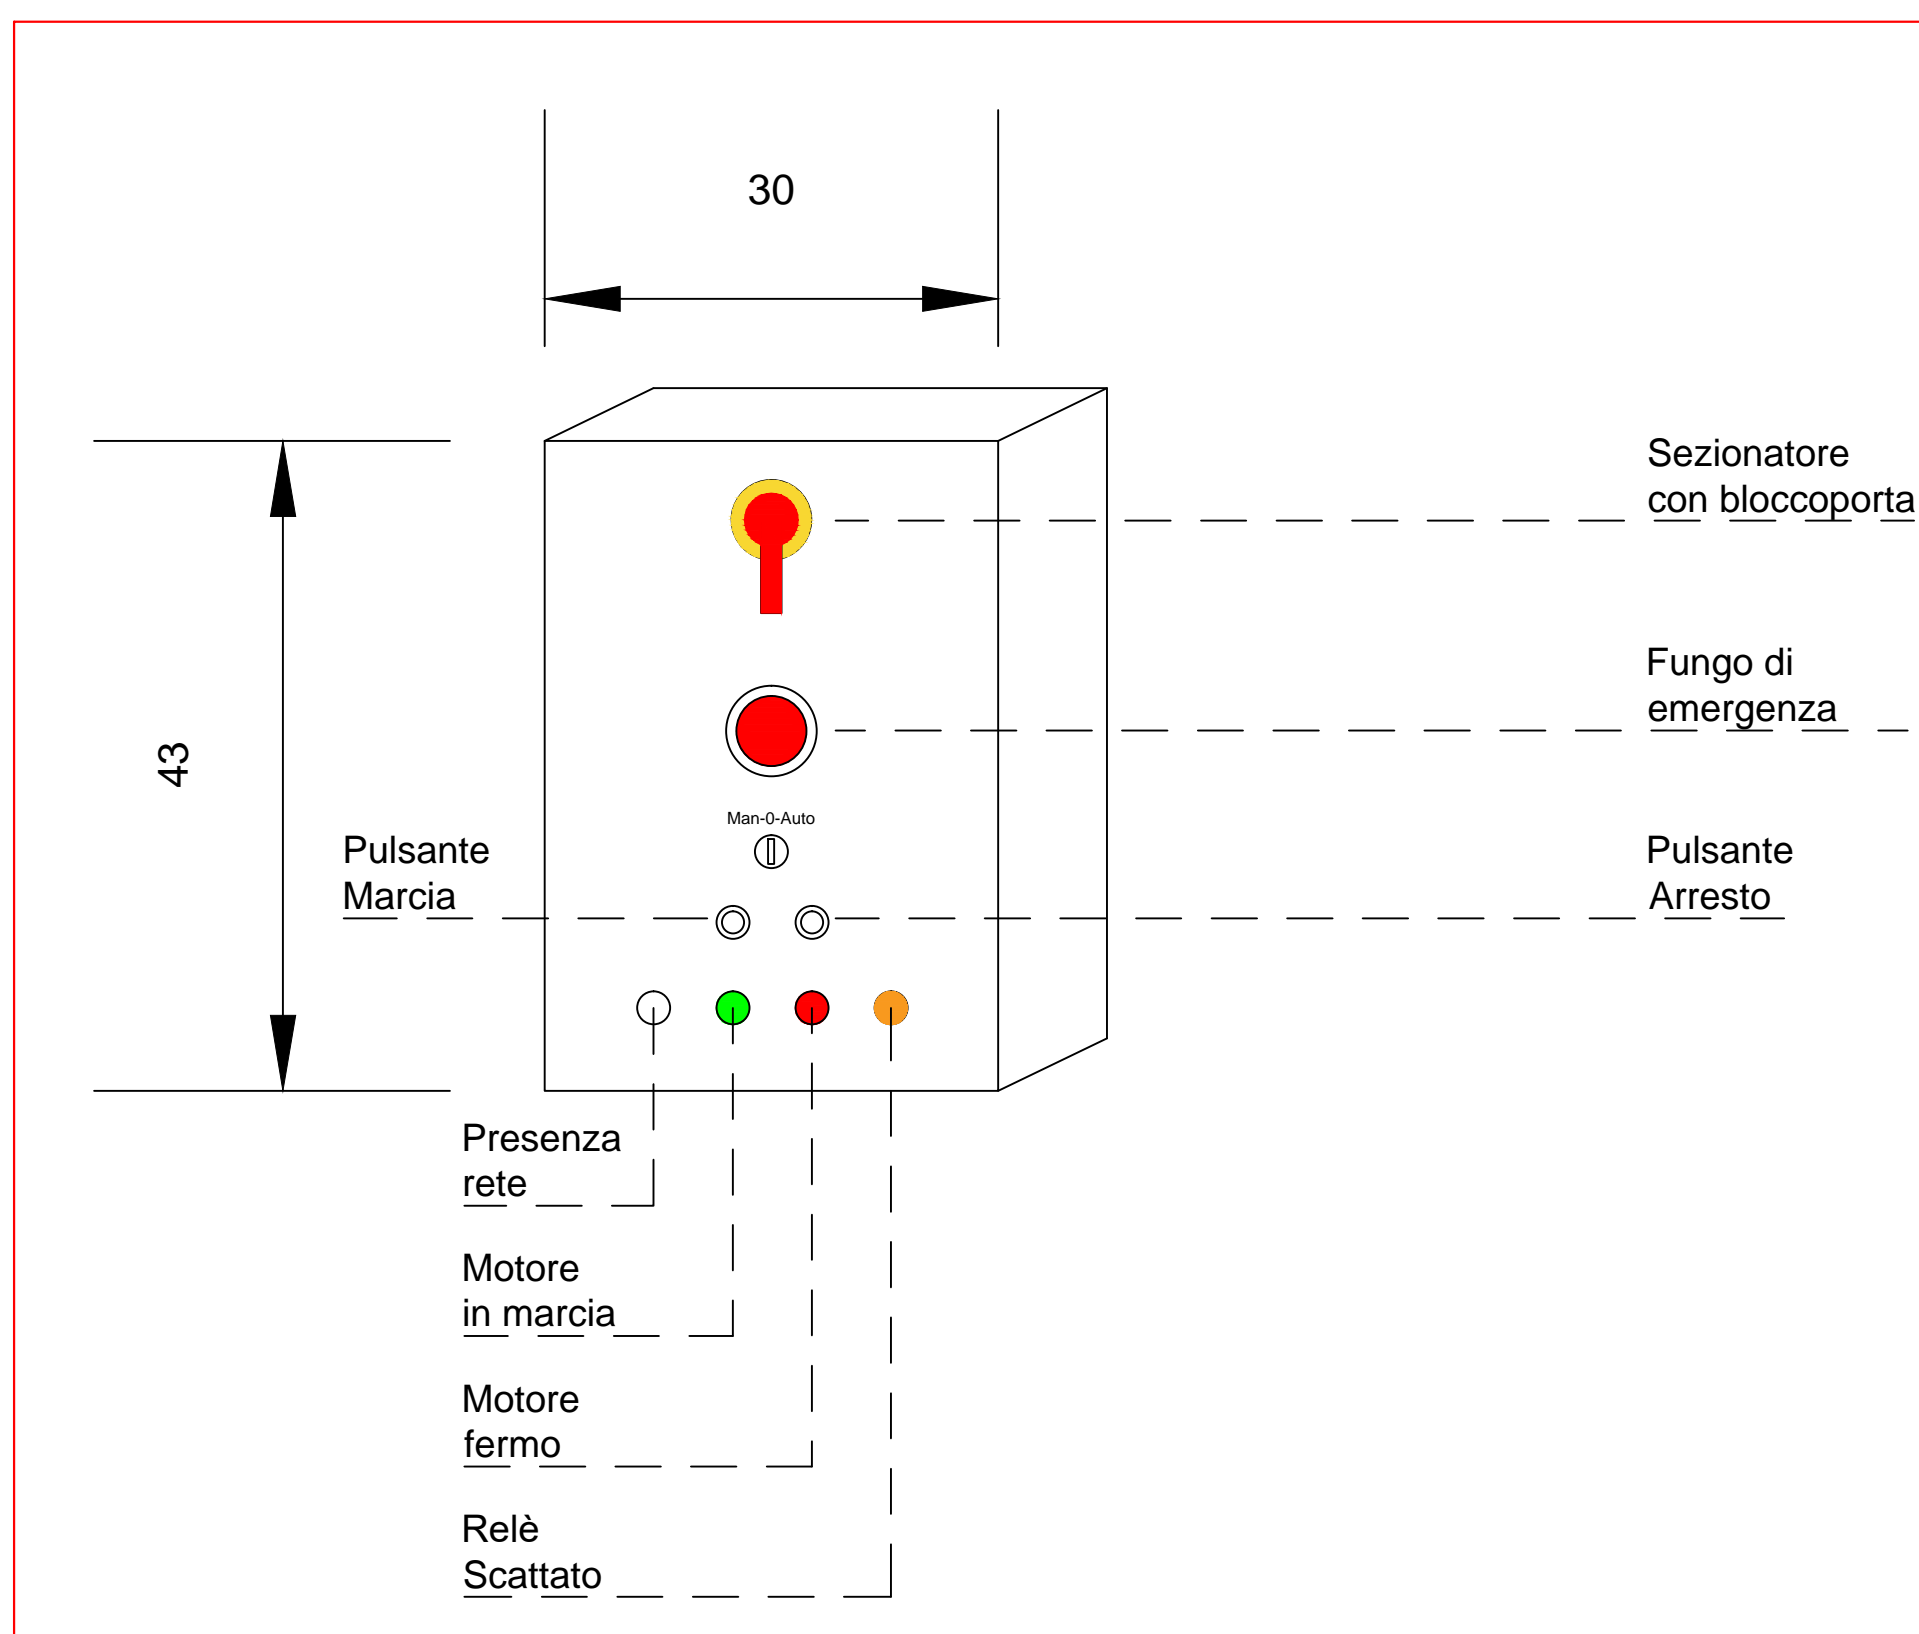

DETTAGLIO
QUADRO DI COMANDO
LOCALE POMPE E MOTORI

**Per il collegamento alle dorsali dei cavidotti FM e DATI
si vedano le tavole IE05 e IE06**

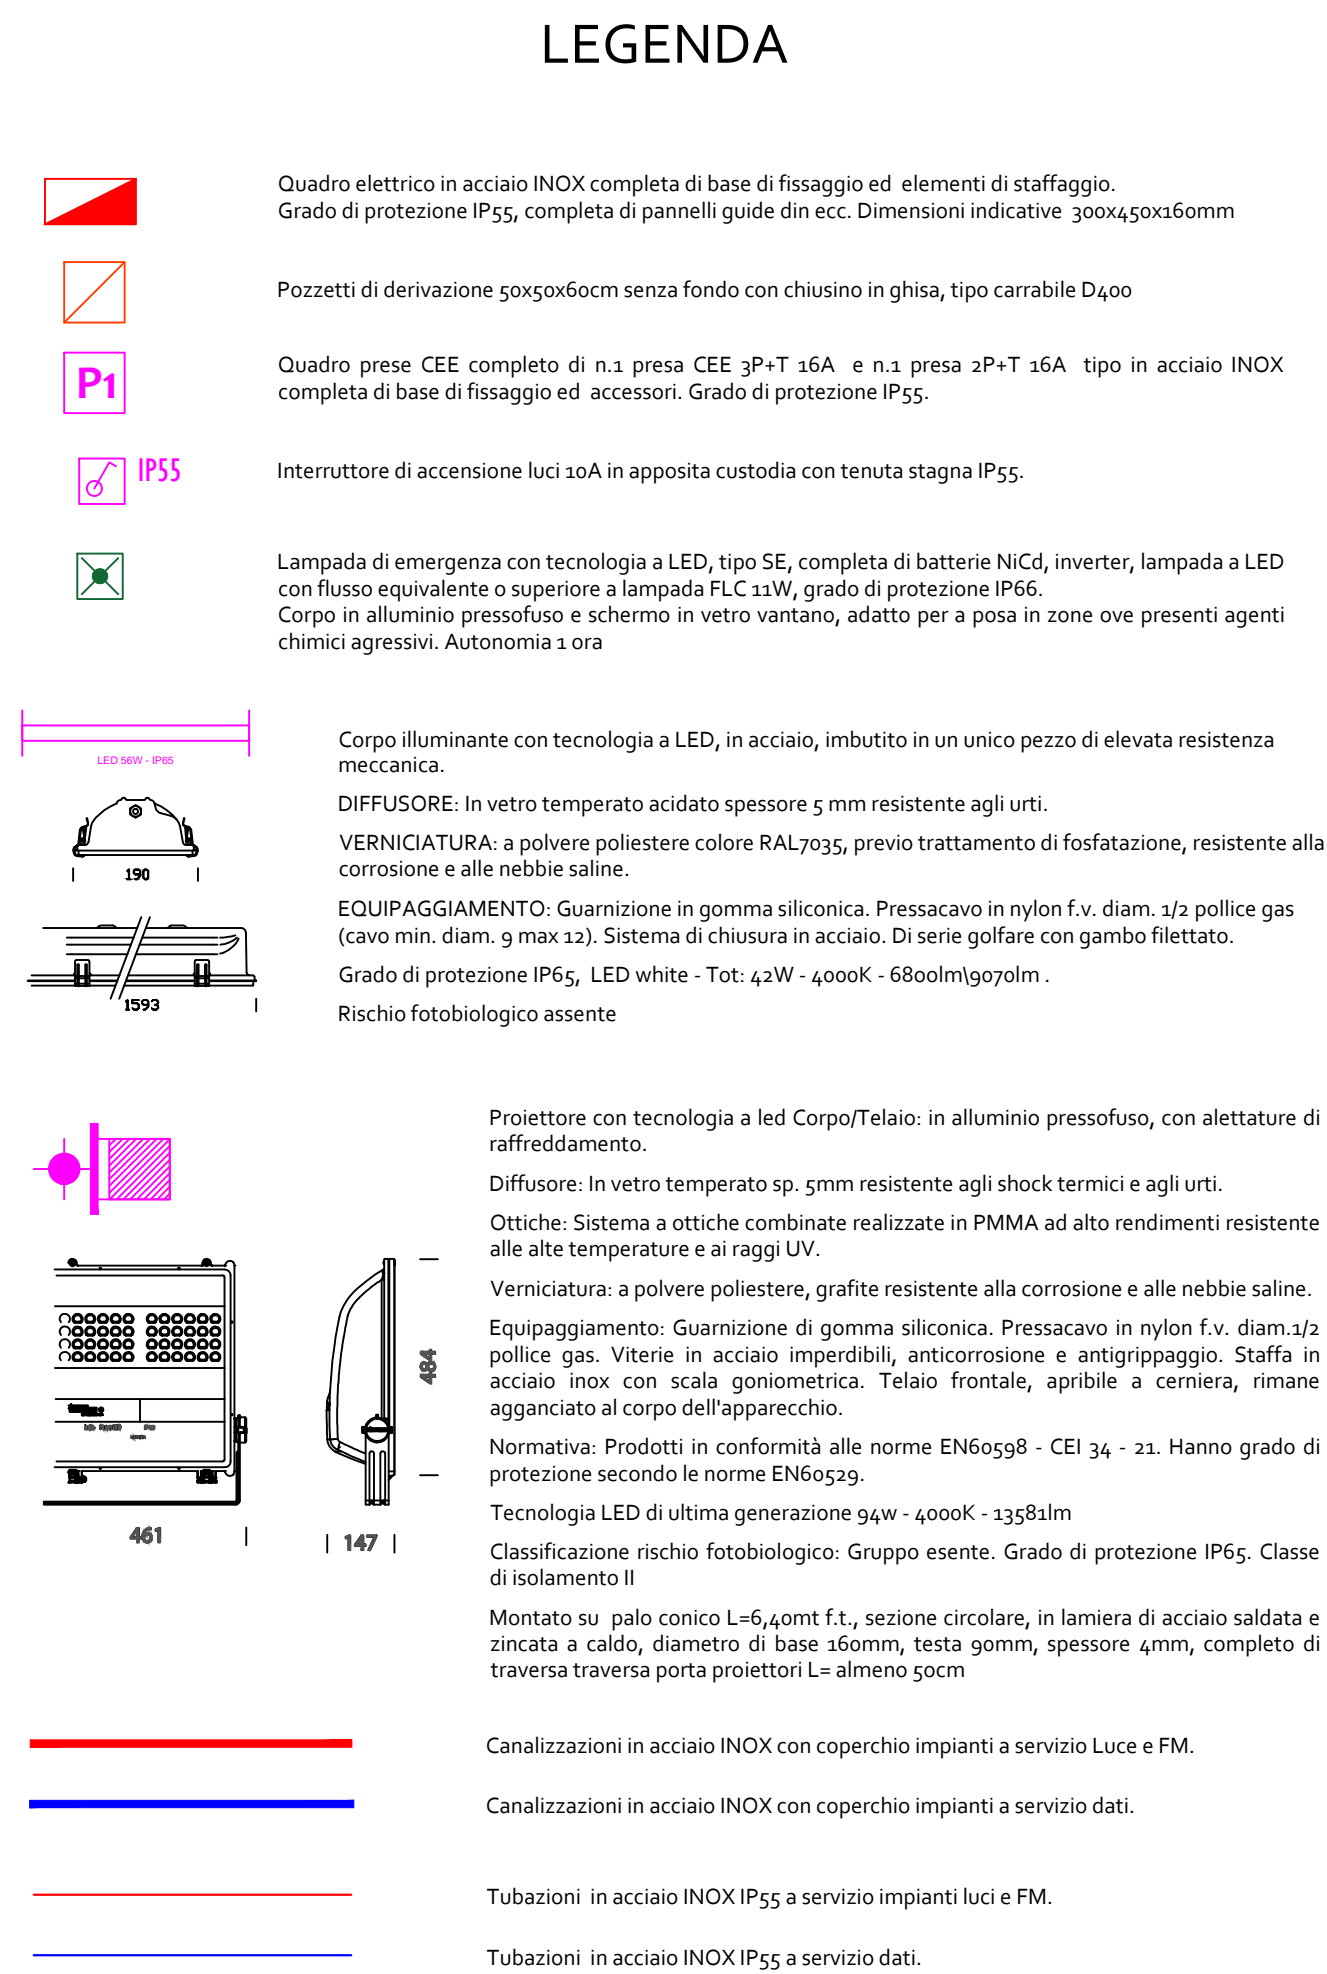

LEGENDA QUADRI

Q27 - Quadro sezionamento disidratatore centrifugo
Q26 - Quadro sezionamento raschiatore addensamento

